


SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA
I ARMATURA NA NAVOJ

MANOMETAR + VENTIL +
+ PRIPREMA ZA ELEKTRO MJERENJE PRITISKA

	MANOMETAR DN 25 mm	1"	kom=1
	T- KOM. NA NAVOJ DN25/25mm	1"/1"	kom=1
	Z - ZASUN DN25mm - na navoj	1"	kom=2
	KUGLASTI VENTIL - na navoj	1"	kom=2

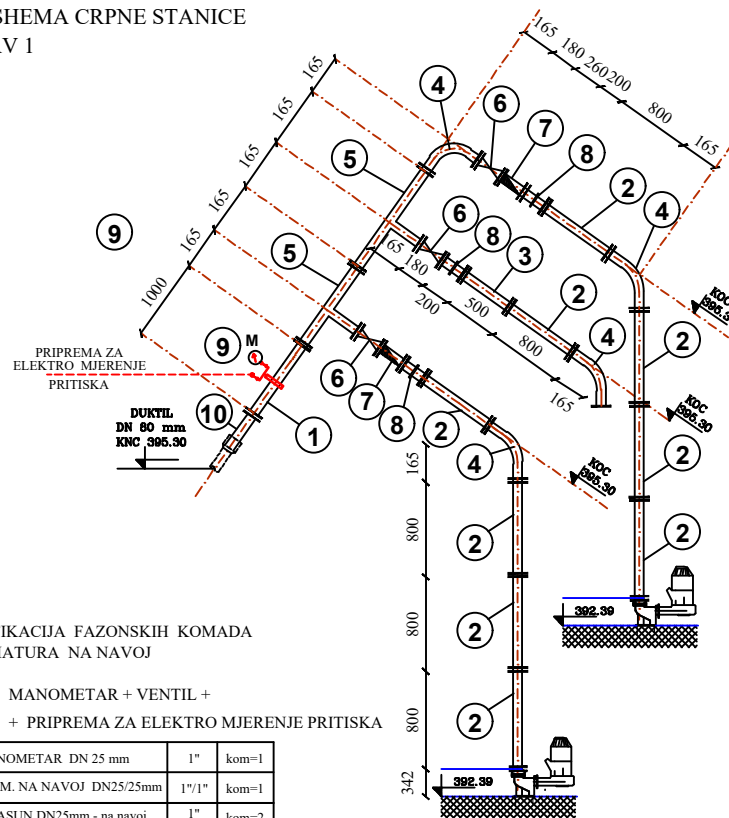

POZ.	OPIS POZICIJE	PROFIL	BROJ KOMADA	JEDINIČNA TEŽINA	UKUPNA TEŽINA	STANDARD
1	SPOJNI KOMAD S PERJURNICAMA FF L=1000 mm	80	1	20.1	20.1	DIN 28614
2	SPOJNI KOMAD S PERJURNICAMA FF L=800 mm	80	9	17.3	155.7	DIN 28614
3	SPOJNI KOMAD S PERJURNICAMA FF L=500 mm	80	1	13.0	13.0	DIN 28614
4	LUČNI KOMAD S PERJURNICAMA Q 90	80	4	9.5	38.0	DIN 28637
5	OTČEPNI KOMAD S PERJURNICAMA T	80/2	2	15.4	30.8	DIN 28643
10	SPOJNI KOMAD F PERJURNICOM F L=350mm	80	1	7.8	7.8	DIN 28623

SPECIFIKACIJA LJEVANO ŽELJEZNIH ARMATURA

6	ZASUN S ELASTIČNIM DOSJEDOM - RUČNO KOLO	80	3	20,0	60,0	V2-05
7	POVRATNI VENTIL	80	2	30,0	60,0	V2-08
8	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOMAD L=200mm	80	3	17,0	51,0	—
9	OGREVLJA BEZ VENTILA ZA LJ2, CIEVI (ZA MONTAŽU MERAČA PRITISKA)	80/1"	1	2,0	2,0	V5-01

UKUPNO 173.0 kg

Broj revizije:	Datum:	Opis promjene:	Potpis:
Suradnik:	Investitor:	Z. O. P.:	
I. ORČIĆ b.i.a. <i>for office</i>	USLUGA ODVOĐNJA d.o.o. Sime Kurelića 22, 52000 PAZIN	LUPOGLAV	
Projektant:	Građevina:	Broj projekta:	
P. BRUSIĆ m.i.a. <i>POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI</i> <i>POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI</i> Petar Brusić mag. ing. arh. Dizalinski inženjer građevinarstva <i>Petar Brusić</i> B-455	KANALIZACIJA, DVAJE CRPNE STANICE I UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA LUPOGLAV - OPONA LUPOGLAV DIO 4. GRAĐEVINE: K-5 (R01-03-1), K-5.1 (R-07-03), K-4 (R01-03-2), K-4.1 (R01-03-3), K-4.1 (R01-03-4), K-1 (R01-04-1), T-1 (C-24), T-2 (C-27-06), CS-1 LUPOGLAV, CS-2 LUPOGLAV, Z.	1214/IZ-D-06	
Nacrt:	Projekt:	Datum:	
CS-1: LUPOGLAV 1 - MONTERSKA SHEMA I SPECIFIKACIJA MATERIJALA	IZVEDBENI PROJEKT - Građevinski projekt - DIO 1	siječanj, 2024.	
		Mjerilo:	
		Broj nacrta:	24